


LEGENDA - AR CONDICIONADO

- ▣ TOMADA NO TETO
- ▣ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- ▧ ELETROCALHA EXISTENTE
- CANALETA NA LAJE OU PAREDE
- CANALETA APARENTE NA PAREDE A 120 CM
- ▣ CAIXA DE PASSAGEM CPT20 NA LAJE

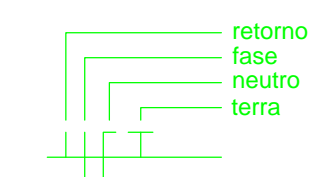

NOTAS:

- 1- OS CONDUTORES DE AR CONDICIONADO DEVERÃO PASSAR PELOS MESMOS ELETRODUTOS QUE OS CONDUTORES DE FORÇA;
- 2- DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS PARA LIGAR OS CABOS DA ELETROCALHA ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM E ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM;
- 3- A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SERÁ DE 220V E MÁXIMA CORRENTE DE 10A.